

Projekt

Siphonheizung

Zeichnungs Nr.: 2012-027



KÜCH
KLIMA-KOMPONENTEN

KLIMA-KOMPONENTEN-KÜCH GMBH
Adolfstraße 16, 57555 Niederschelderhütte-Siegen
Internet: www.klima-kuech.com,
Tel.: (02 71) 31 92 66 - 00, Fax: (02 71) 31 92 66 - 01 E-Mail: info@klima-kuech.com

Verdrahtungsfarben

- Hauptstrom 400V 50Hz : schwarz
- N-Leiter : hellblau
- PE-Leiter : grün-gelb
- Steuerspannung 230V AC : rot
- Steuerspannung 24V AC : braun
- Steuerspannung 24V DC : dunkelblau
- Steuerspannung 12V DC : grau
- Fühlerleitungen : weiß
- 0-10V/0-20V/0-20mA/4-20mA Regelsignale : weiß
- Fremdspannung und potentialfreie Meldungen : orange

Klemmleisten

- X1 : Hauptstrom 400/230V AC 50Hz
- X2 : Steuerspannung 230V AC
- X3 : Steuerspannung 24V AC u. Regelung
- X4 : Steuerspannung 24V DC
- X5 : Fremdspannung
- X6 : Schrankteil 1 zu Schrankteil 2
- X7 : Schrankteil 2 zu Schrankteil 3
- X8 : Schrankteil 3 zu Schrankteil 4

Gerätekenzeichnung



ERDUNG NACH ÖRTLICHEN VORSCHRIFTEN
SÄMTLICHE KLEMMSTELLEN VOR DER
INBETRIEBNAHME PRÜFEN UND NACHZIEHEN
BEI NICHTBEACHTEN **KEINE GARANTIE!**
FÜR DEN STROMLAUFPLAN BEHÄLT SICH
DER HERSTELLER JEDLICHEN GESETZLICHEN
URHEBERSCHUTZ VOR
DER STROMLAUFPLAN IST BESTANDTEIL
DES SCHALTSCHRANKS

GEBAUT NACH NORM

- DIN EN 60 439 Teil 1
- DIN EN 60 204 Teil 1
- DIN EN 60 439 Teil 5...



Revision	Datum	Name	Datum	Name
a			gez. 27.11.12	Baum
b				
c			gepr.	
d				




KÜCH
KLIMA-KOMPONENTEN

KLIMA-KOMPONENTEN-KÜCH GMBH
Adolfstraße 16,
57555 Niederschelderhütte-Siegen

Deckblatt

Projektbez. Siphonheizung 8fach	=	
Auftragsnr. 100.897	+	
Zeichnungsnr. 2012-027		Blatt 0.1 2 Bl.

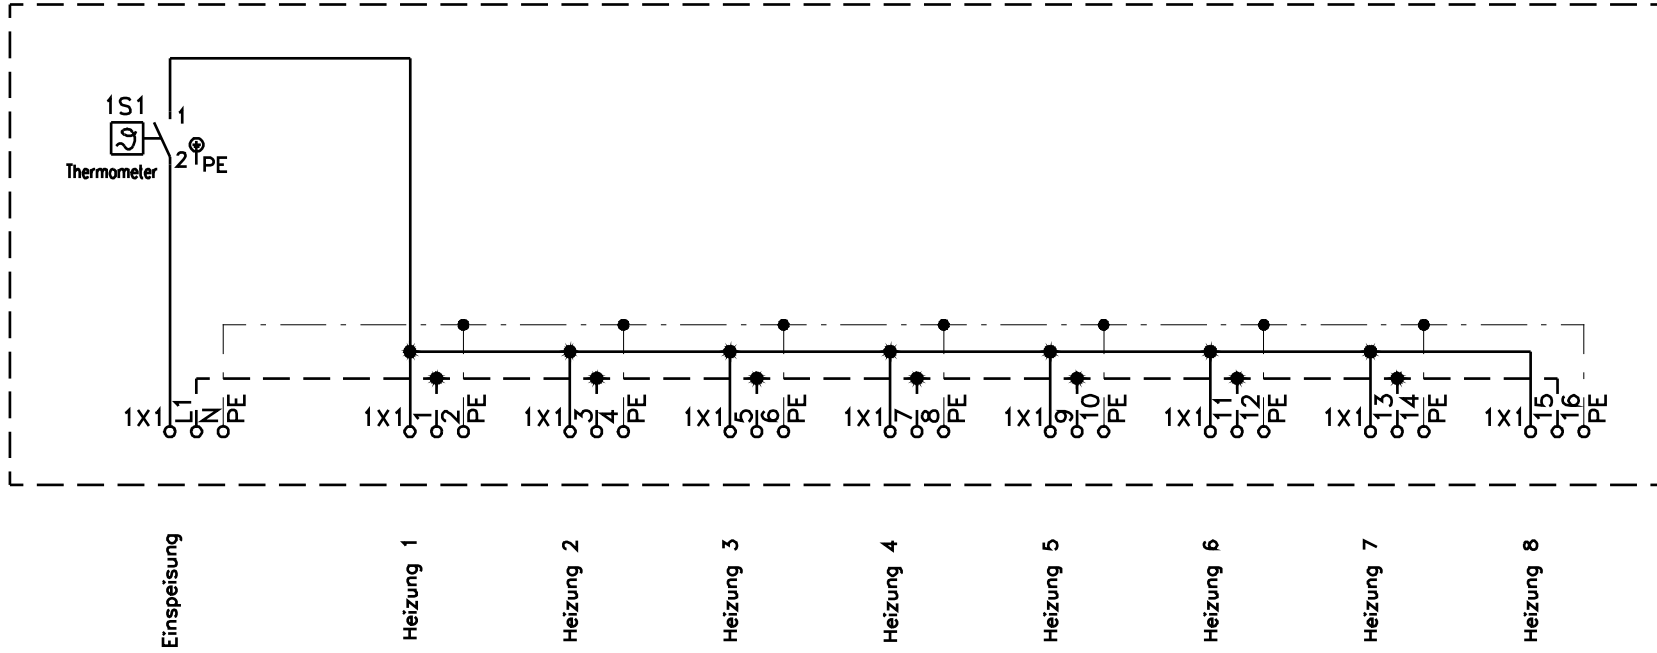

Einspeisung
 Heizung 1
 Heizung 2
 Heizung 3
 Heizung 4
 Heizung 5
 Heizung 6
 Heizung 7
 Heizung 8

Revision	Datum	Name	Datum	Name
a			gez. 27.11.12	Baum
b				
c			gepr.	
d				



KLIMA-KOMPONENTEN-KÜCH GMBH
 Adolfstraße 16,
 57555 Niederschedlerhütte-Siegen

Schaltkosten

Projektbez. Siphonheizung 8fach		=
Auftragsnr. 100.897	Zeichnungsnr. 2012-027	+
		Blatt 1
		2 Bl.